



中国节水产品认证规则

CQC32-372111-2016



便器节水认证规则

Water Conservation Certification Rules for WC Pan

2016 年 7 月 20 日发布

2016 年 7 月 20 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则的历次修订说明如下：

2009 年 10 月 28 日发布（CQC32-372111-2009）。

2013 年 4 月 10 日修订主要内容：

- 1) 增加了一致性检查及工厂质量控制检测要求的描述；
- 2) 修订了产品描述部分内容；
- 3) 对复审要求重新进行了规定；
- 4) 对认证标志的加施重新进行了规定。

2016 年 7 月 20 日修订（换版为 CQC32-372111-2016）内容：

- 1) 认证依据由 CQC3221-2009、CQC3222-2009、CQC3223-2009 改为 CQC3221-2016、CQC3222-2016、CQC3223-2016；
- 2) 对复审要求重新进行了规定。

2019 年 5 月 27 日修订内容：认证依据由 CQC3221-2016、CQC3222-2016、CQC3223-2016 改为 GB 25502-2017、GB 30717-2014、GB 28377-2012。

制定单位：中国质量认证中心、国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心、国家节水器具产品质量监督检验中心、CQC 华南实验室

主要起草人：胡乐、邵争辉、张帆、侯杰、余双平。

1. 适用范围

本规则适用于便器的节水认证。适用范围包括坐便器、智能坐便器、蹲便器、小便器。

本规则所指便器是：安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力不大于 0.6MPa 条件下使用的各类便器。不适用于翻板式便器、无水小便器和智能坐便器盖板。

2. 认证模式

便器节水认证模式为：产品检验+初次工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品检验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 证书到期复审

必要时，产品检验与初始工厂检查可以同时进行。

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

原则上以制造商明示的产品型号申请认证。相同内部结构、相同水效等级，仅外部装饰、颜色不同的产品视为一个认证单元（一般情况一个型号视为一个认证单元）。同一制造商、同一型号产品，但生产厂（场所）不同时，应作为不同的认证单元。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料（CQC 提供表格文件）

- a. 正式申请书（网络填写申请书后打印）
- b. 工厂检查调查表（首次申请时）
- c. 产品描述
- d. 品牌使用声明
- e. 产品符合性声明

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明复印件：营业执照、组织机构代码证（首次申请及复审换证时）
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本复印件
- c. 代理人的授权委托书（如有）
- d. 商标注册证明（如有）
- e. 企业产品型号/规格命名编制说明（必要时）
- f. 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明（必要时）
- g. 智能坐便器安全性能符合 GB4706.1 和 GB4706.53 的检测报告或证书（必要时）

4. 产品检验

4.1 样品

4.1.1 抽样原则

CQC 从申请认证单元中选取代表性样品。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取，并由申请方负责在封样后 15 天内按 CQC 要求将样品送至指定的地点。

注：内部结构相同，对于后返水弯坐便器抽取安装距（坑距）大的进行检测，对于前返水弯坐便器抽取安装距（坑距）小的进行检测。前后返水弯坐便器示意图见附录 A。

4.1.2 样品数量

配用通过 CQC 认证的冲水装置的便器，每个认证单元抽取便器（含冲水装置）1 套，抽样基数 ≥ 30 套（在生产线和市场抽样除外）。

配用没有通过中心认证的冲水装置的便器，除每个型号抽取 1 套便器（含冲洗装置）外，根据所配冲水装置的不同，按下列要求抽取与产品配套使用的冲洗装置：

- 2 套水箱配件
- 1 套机械式便器冲洗阀
- 2 套非接触式便器冲洗阀
- 2 套压力水箱

配用多种冲水装置的，须按上述要求抽取所有配套冲水装置，抽样基数 ≥ 30 套（在生产线和市场抽样除外）。

4.1.3 样品及资料处置

产品检验结束并出具检验报告后，有关资料由检测机构保存，样品按 CQC 有关要求处置。

4.2 产品检验

4.2.1 检验依据

GB 25502-2017 坐便器水效限定值及水效等级

GB 28377-2012 小便器用水效率限定值及用水效率等级

GB 30717-2014 蹲便器用水效率限定值及用水效率等级

4.2.2 检验项目及要求

产品检测项目及要求为 4.2.1 中相应标准规定的全部适用项目，用水量需要达到水效等级的 2 级，基本要求的测试项目及要求按附录 B 执行。

配用通过中心认证的冲洗装置，则该冲洗装置的性能免于检验。

4.2.3 检验方法

按照条款 4.2.1 中规定的方法进行检验。

4.2.4 检验时限

一般为 30 个工作日（因检测项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内）。从收到样品和检测费用算起。

4.2.5 判定

样品检验结果符合条款 4.2.1 相关的要求，则判定该认证单元的产品符合节水产品认证要求。否则，判定该认证单元的产品不符合节水产品认证要求。

4.2.6 检验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具检验报告。检测机构在规定的时间内负责给认证机构、申请人各寄送一份检验报告。

4.3 关键零部件管理要求

4.3.1 便器的关键零部件见 CQC32-372111.01-04-2019。

4.3.2 为确保获证产品能够持续符合节水产品要求，凡产品描述所述内容发生变化时，申请方应向 CQC 申请备案，凡 CQC 要求提供相关证据的，申请方应按 CQC 要求提供相关证据，由 CQC 进行检验或确认，批准后方可使用。

5. 初始工厂检查

5.1 检查内容与原则

工厂检查的内容为工厂质量保证能力检查和产品一致性检查。

工厂检查的基本原则是：以产品关键性能为核心、以采购—进货检验—最终检验为基本检查路线、突出关键检验环节、对影响产品关键性能的关键部件和材料进行现场确认、并对申请产品一致性、工厂的试验室条件以及资源配置情况进行现场确认。

5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F 002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》和附录 B 进行检查，本实施规则删减了 CQC/F 002-2009 中条款 3、5.1、5.2、6.2、8。坐便器、智能坐便器、蹲便器、小便器每类至少抽取一个型号按照附录 B 的要求进行现场指定试验。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，每个单元至少抽取 1 个型号进行一致性检查，重点核实以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与产品检验报告（或产品描述）上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与产品检验报告（或产品描述）一致；
- 3) 认证产品所用的关键部件应与产品检验报告（或产品描述）一致。

5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，在产品检验合格后，再进行初次工厂检查。根据需要，产品检验和工厂检查也可以同时进行。工厂检查原则上应在产品检验结束后一年内完成，否则应重新进行产品检验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

初始工厂检查人日数一般为 4 人日。

5.3 初始工厂检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在 40 个工作日内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

6. 认证结果评价与批准

6.1 认证结果评价与批准

CQC 对产品检验、工厂检查结果进行评价。评价合格后，按认证单元向申请人颁发节水产品认证证书。

6.2 认证时限

受理认证申请后，产品检验时限见 4.2.4，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安排及执行工厂检查时间、整改时间），完成产品检验和工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下在 30 天内颁发认证证书。

6.3 认证终止

当产品检验不合格、工厂检查不通过或整改不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。

7. 获证后的监督

7.1 监督检查时间

7.1.1 认证监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后，每 12 个月应进行一次监督检查，认证机构可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检查的时机。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品

符合性或一致性时。

7.1.2 监督检查人日数一般为 2 人日。

7.2 监督的内容

获证后监督包括工厂产品质量保证能力（包括产品一致性）的监督检查及获证产品的抽样检验。

7.2.1 工厂产品质量保证能力及产品一致性监督检查

CQC 根据 CQC/F 002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》和附录 B 对工厂进行监督检查及现场指定试验。CQC/F 002-2009 条款 4、5、6、9 及 1 中 2)、3) 和认证证书与标志的使用是每次监督检查的必查项目，其他项目可以选查。

获证产品一致性检查内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容相同。

坐便器、智能坐便器、蹲便器、小便器分别至少抽取一个型号进行检查。

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在 40 个工作日内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.2.2 产品的监督检验

监督时，样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取，原则上每类产品（坐便器、智能坐便器、蹲便器、小便器）每个生产厂（场地）抽取 1 张证书中的 1 个型号进行抽样。

对于抽样型号抽取便器（含冲水装置）1 套和 2 套与产品配套使用的非接触式冲水装置（如该非接触式冲水装置已通过 CQC 认证，则免抽），配有多个受控部件的，选取一种匹配进行检测，抽样基数 ≥ 30 套（在生产线和市场抽样除外）。样品的检验由 CQC 指定的检验机构在规定的日期内完成检验任务。检验依据、项目、方法及判定同条款 4（不做寿命项目检测，通过 CQC 认证的冲水装置相关项目不做检测）。证书持有者应在规定的时间内，将样品送至指定的检测机构。检测机构在规定的时间内完成检验。如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关证书。

如果监督检验不合格，则判定该证书所覆盖型号不符合认证要求，该证书立即暂停；同时对其他认证单元按上述方案重新抽样，如果样品检验结果仍不符合认证要求，则判定该工厂此类产品所有证书所覆盖型号不符合认证要求，证书暂停并对外公告。

7.3 结果评价

CQC 组织对监督检查结论、监督抽样结果进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督检验不合格时，则判定年度监督不合格，按照 8.2 对证书进行相应处理。

8. 认证证书

8.1 认证证书的保持

8.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期 3 年。证书有效性通过定期的监督维持。

8.1.2 认证产品的变更

8.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及产品的设计、结构参数、外形、关键零部件发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出变更申请。

8.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更以及是否需要进行检验和/或工厂检查。经资料确认或检验和/或工厂检查合格后方能进行变更。对符合要求的，批准换发新的认证证书，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

8.2 认证证书的暂停、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时, CQC 按规定对认证证书做出暂停、撤销处理, 并进行公告。证书持有者也可向 CQC 提出注销证书。证书暂停期间, 证书持有者应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请, 否则 CQC 将撤销被暂停的认证证书。

9 认证范围的扩大与缩小

9.1 认证范围的扩大

9.1.1 认证证书覆盖产品的扩展

证书持有者需要增加与已获证产品为同一认证单元的产品认证时, 应提交申请(新申请或变更申请)。原则上, 应以最初进行全项产品检验的主检产品为扩展的基础型号。

CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性。必要时, 针对扩展产品的差异进行补充检验。评价合格后, 颁发新证书或换发证书。

9.1.2 新单元的扩大认证

与获证产品产自同一生产场地、同一工艺的新单元产品申请认证时, 应按正常程序提交认证申请书及相关资料。CQC 受理后, 对申请产品进行抽样, 申请方将样品送至指定的检验机构进行产品检验。一般情况下, 不再进行现场工厂检查, 待年度监督时, 对新单元产品一致性进行重点核查。

9.1.3 新生产场地的扩大认证

当获证产品增加一个新的生产场地时(含工厂搬迁), 应按正常程序提交认证申请书及相关资料, CQC 受理后, 对新生产场地按条款 5 的要求进行初始工厂检查, 新生产场地生产的已获证(或与已获证产品为同一单元)产品应按 7.2.2 的要求进行抽样检验, 如关键部件与原获证产品不一致时, 应按 CQC 有关规定及条款 4.3 的规定进行备案。

9.2 认证范围的缩小

认证证书持有者或 CQC 根据获证产品的实际情况以及监督检查结果提出缩小认证范围的要求。

9.2.1 认证单元的缩小

CQC 撤销/注销并收回该认证单元认证证书, 或更改(减少)同一张证书所覆盖的产品型号。

9.2.2 生产场地的缩小

CQC 撤销/注销并收回所有该生产场地生产的各认证单元认证证书。

10 证书到期复审

认证证书有效期届满, 需要延续使用的, 认证委托人应当在届满前 6 个月内提出认证委托。

证书有效期内最后一次年度监督结果合格的, CQC 在接到认证委托后直接换发新证书。

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作, 否则按新申请处理。

11. 认证标志的使用

11.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志。



11.2 认证标志的加施

证书持有者应加施标志，应按《CQC 标志管理办法》的规定使用认证标志。应优先在获证产品本体的显著位置加施认证标志；如本体不能加施，可在最小外包装的显著位置加施；如果本体及最小外包装均不能加施，可将标志加施在产品的随附文件中。不允许使用变形标志。

12. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。



附 录 A
(资料性附录)
前后返水弯型坐便器示意图

A.1 后返水弯型坐便器见图A.1。

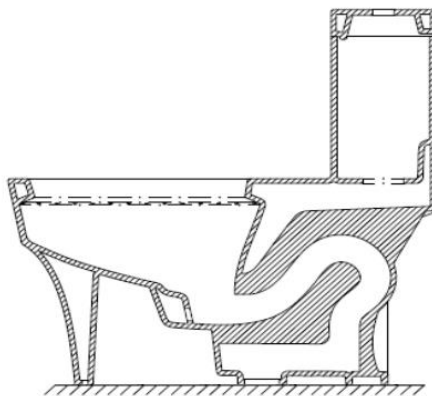


图 A.1 后返水弯型坐便器示意图

A.2 前返水弯型坐便器见图A.2。

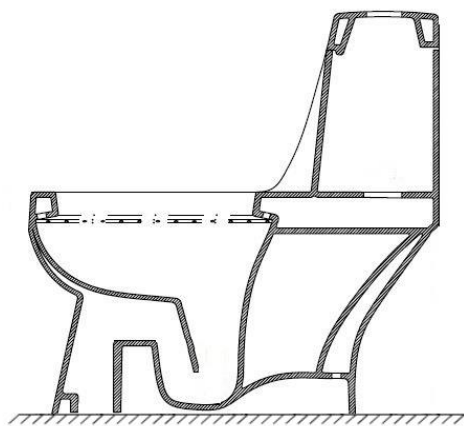


图 A.2 前返水弯型坐便器示意图

附 录 B
(技术性附录)

表B.1 坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
用水量	坐便器平均用水量 $\leq 5.0\text{L}$ 。 双冲式坐便器全冲用水量 $\leq 6.0\text{L}$ 。 双冲式坐便器半冲用水量 $\leq 4.2\text{L}$ 。 坐便器实际用水量应不大于名义用水量。	GB25502-2017	√	√	√	
洗净功能	采用墨线法，每次冲洗后累积残留墨线的总长度 $\leq 50\text{mm}$ ，且每一段残留墨线长度 $\leq 13\text{mm}$ 。	GB/T 6952-2015	√	√		√
球排放功能	采用聚丙烯球法，三次冲洗通过球数的平均数 ≥ 90 个。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
颗粒排放功能	三次冲洗存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒平均数 ≤ 125 个，可见尼龙球平均数 ≤ 5 个。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
混合介质排放功能	第一次冲出坐便器的混合介质（海绵条和纸球） ≥ 22 个，幼儿型坐便器第一次冲出数 ≥ 11 个，如有残留介质，第二次应全部冲出。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
管道输送能力	球的平均传输距离 $\geq 12\text{m}$ 。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
水封深度和水封回复	水封深度和水封回复 $\geq 50\text{mm}$ ，虹吸式坐便器每次均应有虹吸产生。	GB/T 6952-2015	√	√		√
污水置换功能	单冲式坐便器稀释率 ≥ 100 。 双冲式坐便器半冲水稀释率 ≥ 25 。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
卫生纸试验	进行半冲水的纸球试验，测定3次，每次坐便器便池中应无可见纸。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
坐便器水封表面积	安装在水平面的坐便器水封表面积 $\geq 100\text{mm} \times 85\text{mm}$ 。	GB/T 6952-2015	√	√		√
水道最小过球直径	过水道应能通过 $\phi 41\text{mm}$ 的固体球。	GB/T 6952-2015	√	√		√
标识	重力式冲洗水箱应有水位线标识，便器名义用水量应标识在产品可见部位。	GB/T 6952-2015	√	√		√

表B.1（续） 坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
以下为机械式便器冲洗阀的要求						
密封性能	GB/T 26750-2011 6.2.5.1	GB/T 26750-2011	√			
强度性能	GB/T 26750-2011 6.2.5.2	GB/T 26750-2011	√			
防虹吸性能（仅适用于大便器冲洗阀）	GB/T 26750-2011 6.2.5.5	GB/T 26750-2011	√			
水击（仅适用于大便器冲洗阀）	压力升高 ≤ 0.2 MPa。	GB/T 26750-2011	√			
操作性能	试验时，应符合手柄启动装置操作力 ≤ 64 N，按钮启动装置操作力 ≤ 30 N。	GB/T 26750-2011	√			
使用寿命	在试验期间，零配件不应破裂或从阀体脱落，并且压力冲洗阀始终能够操作。进行200000次循环试验后，应满足密封性能、操作性能要求，并无其他明显故障。	GB/T 26750-2011	√			

表B.1（续） 坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
以下为非接触式便器冲洗阀的要求						
强度性能	在水压(0.90±0.02)MPa条件下, 阀体及各连接处应无变形、无渗漏。	CJ/T 194-2014	√			
密封性能	在水压(0.05±0.01)MPa和(0.60±0.02)MPa的条件下, 出水口出应无渗漏。	CJ/T 194-2014	√			
水击性能	在关闭瞬间的峰值压力与静压之差不应大于0.2MPa。	CJ/T 194-2014	√			
防虹吸性能	CJ/T 194-2014 7.9	CJ/T 194-2014	√			
控制距离误差	冲洗阀与产品明示控制距离的误差应在±10%之间。	CJ/T 194-2014	√			
电压变化影响	电压变化前后的控制距离变化应在±10%之间。	CJ/T 194-2014	√			
整机能耗	交流供电的待机能耗不应大于2W, 工作能耗不应大于4W。 直流供电的待机能耗不应大于0.2mW。	CJ/T 194-2014	√			
抗干扰性能	多台整机同时通电工作时, 不得产生误动作。不应受常用电器的干扰产生误动作。 灯光照射时, 控制距离变化应在±10%之间。	CJ/T 194-2014	√			
断电保护	在开启状态下电源中断时, 应能自动关闭。在关闭状态下电源中断时, 应能保持关闭状态。	CJ/T 194-2014	√			
欠压保护	电压降至设定的欠压保护值时, 应有信息提示功能。 电源欠压至其不能正常工作时, 应处于关闭状态。	CJ/T 194-2014	√			
使用寿命	进行20万次寿命试验后应符合密封性能的要求, 试验前后水量变化应在±25%之间。	CJ/T 194-2014	√			

表 B.1 (续) 坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
以下为压力冲洗水箱的要求						
进水流量	在动压 (0.10 ± 0.01) MPa, 进水流量应不小于 0.05L/s 。	GB/T 26750-2011	√			
进水稳定性	排水量不大于明示用水量的10%。	GB/T 26750-2011	√			
密封性能	排水口及其他任何部位不得有任何泄露。	GB/T 26750-2011	√			
耐压性能	在承受 (3.5 ± 0.2) MPa静压时不应有泄露、变形、冒汗和任何其他损坏现象。	GB/T 26750-2011	√			
抗冷热老化性能	不得出现表面开裂、龟裂、明显变形等现象。	GB/T 26750-2011	√			
抗蠕变性能	冷热老化试验后, 在 (1.0 ± 0.1) MPa静压保持500h后不应有渗漏、变形、冒汗和任何其他损坏现象。	GB/T 26750-2011	√			
防虹吸性能	应有真空破坏装置, 进气口最小进气间隙直径不小于4mm或等效直径不小于4mm。按4.8进行试验时, 不应有虹吸产生。	GB/T 26750-2011	√			
水击	进水关闭或停止时, 压力升高值不大于0.2MPa。	GB/T 26750-2011	√			
抗进水失效	破坏进水控制装置, 然后再静压1.0 MPa 下进水, 保持30 min, 水箱不应发生爆裂、破坏等现象。	GB/T 26750-2011	√			
溢流能力	内部溢流能力应不小于20L/min。	GB/T 26750-2011	√			
排水压力	排水压力应不小于0.02 MPa。	GB/T 26750-2011	√			
寿命	15 万次试验后, 应能满足进水流量、进水稳定性、密封性能的要求并不应有任何其他故障。	GB/T 26750-2011	√			

表B.1（续） 坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
以下为进水阀的要求						
表面质量	GB/T 26730-2011 5.1.1	GB/T 26730-2011	√			
外观件涂 镀层耐腐 蚀性	酸性盐雾试验后，应达到 GB/T 6461-2002 中 6 级的要求。	GB/T 26730-2011	√			
安装和拆 卸	各部件应能方便安装和拆卸，安装后各活动部件应运动灵活，无卡阻现象。	GB/T 26730-2011	√			
驱动方式	不应采取即开即停（间断式）排水—关闭的驱动方式。	GB/T 26730-2011	√			
水量调节 功能	应有调节水量的功能。	GB/T 26730-2011	√			
螺纹	GB/T 26730-2011 5.2.1	GB/T 26730-2011	√			
补水比率	GB/T 26730-2011 5.2.2	GB/T 26730-2011	√			
进水流量	动压 0.05MPa 下，进水流量 \geq 0.05L/s 动压 0.5MPa 下，进水流量 \leq 0.33L/s	GB/T 26730-2011	√			
密封性	GB/T 26730-2011 5.2.4	GB/T 26730-2011	√			
耐压性	在 1.6MPa 时无渗漏、变形、冒汗和任何其它损坏现象。	GB/T 26730-2011	√			
抗热变性	试验后，无渗漏、变形、冒汗和任何其它损坏现象；带补水管的进水阀，补水管不得脱落。	GB/T 26730-2011	√			
防虹吸性 能	进水阀上有永久性 CL 线标识； 经防虹吸试验，标记的 CL 线不得高于实测的 CL 线位置。	GB/T 26730-2011	√			
再开启功 能	应能自动打开即关闭进水；连续 5 次进水的工作水位高度差 \leq 5mm。	GB/T 26730-2011	√			
水击	进水阀关闭时动压增加 \leq 0.2MPa。	GB/T 26730-2011	√			
噪声	\leq 55Db (A)	GB/T 26730-2011	√			
耐用性	100,000 次循环试验后，静压力提高到 0.86MPa 保持 5min，应无渗漏及其他任何故障。	GB/T 26730-2011	√			

表B.1 (续) 坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
以下为排水阀的要求						
表面质量	GB/T 26730-2011 5.1.1	GB/T 26730-2011	√			
外观件涂 镀层耐腐 蚀性	酸性盐雾试验后, 应达到 GB/T 6461-2002 中 6 级的要求。	GB/T 26730-2011	√			
安装和拆 卸	各部件应能方便安装和拆卸, 安装后各活动部件应运动灵活, 无卡阻现象。	GB/T 26730-2011	√			
驱动方式	不应采取即开即停 (间断式) 排水—关闭的驱动方式。	GB/T 26730-2011	√			
水量调节 功能	应有调节水量的功能。	GB/T 26730-2011	√			
接头强度	GB/T 26730-2011 5.3.1	GB/T 26730-2011	√			
自闭密封 性	应可自动关闭复位, 且不应有渗漏或滴漏现象。	GB/T 26730-2011	√			
溢流能力	最高水位不应高于溢流口 20mm。	GB/T 26730-2011	√			
排水流量	$\geq 1.7\text{L/s}$	GB/T 26730-2011	√			
密封件耐 腐蚀性	试验后, 尺寸变化 $\leq 1\text{mm}$ 或 5%, 重量变化 $\leq 1\text{g}$ 或 5%, 无影响密封性的可见物理变化。	GB/T 26730-2011	√			
耐用性	100,000 次循环试验后, 排水阀不应有渗漏或其他任何故障。	GB/T 26730-2011	√			

表B.1（续） 坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
以下为冲洗水箱的要求						
额定冲水量	在水箱内壁或排水阀上应标识出额定冲水量及其对应的标记线，偏差应 $\leq \pm 5\text{mm}$ ；对于可调式的冲洗水箱，至少应标识出最大的额定冲水量及其对应的标记线。	GB/T 26730-2011	√			
表面质量	GB/T 26730-2011 5.1.1	GB/T 26730-2011	√			
外观件涂镀层耐腐蚀性	酸性盐雾试验后，应达到 GB/T 6461-2002 中 6 级的要求。	GB/T 26730-2011	√			
安装和拆卸	各部件应能方便安装和拆卸，安装后各活动部件应运动灵活，无卡阻现象。	GB/T 26730-2011	√			
驱动方式	不应采取即开即停（间断式）排水—关闭的驱动方式。	GB/T 26730-2011	√			
水量调节功能	应有调节水量的功能。	GB/T 26730-2011	√			
安全水位要求	GB/T 26730-2011 5.4.1（隐藏式水箱不适用）	GB/T 26730-2011	√			
组装要求	进水阀和排水阀在水箱中安装后，应牢固可靠、无卡阻、各运动部件工作灵活；进水至工作水位后水箱各处应无渗漏。	GB/T 26730-2011	√			
再开启功能	应能自动打开及关闭进水；连续 5 次进水的工作水位高度差 $\leq 5\text{mm}$ 。	GB/T 26730-2011	√			
载荷要求	链条或牵引线抗拉载荷 $\geq 60\text{N}$ ，其与阀门和扳手的固定载荷应 $\geq 30\text{N}$ 。	GB/T 26730-2011	√			
驱动机构操作力	$\leq 30\text{N}$	GB/T 26730-2011	√			
外置式水箱前推力	试验后，水箱不应有开裂、故障或无法恢复的永久变形。（隐藏式水箱不适用）	GB/T 26730-2011	√			
耐用性	经耐用性试验后，进水阀、排水阀不应有渗漏或任何其它故障；水箱各部位应无渗漏，驱动机构不应有任何故障。	GB/T 26730-2011	√			
隐藏式水箱特殊要求	GB/T 26730-2011 5.4.10	GB/T 26730-2011	√			
洁具机架要求	GB/T 26730-2011 5.5	GB/T 26730-2011	√			

表B.2 智能坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
用水量	智能坐便器平均用水量 $\leq 5.0\text{L}$ 。 双冲式坐便器全冲用水量 $\leq 6.0\text{L}$ 。 实际用水量应不大于名义用水量。	GB 25502-2017	√	√	√	
洗净功能	采用墨线法，每次冲洗后累积残留墨线的总长度 $\leq 50\text{mm}$ ，且每一段残留墨线长度 $\leq 13\text{mm}$ 。	GB/T 6952-2015	√	√		√
球排放功能	采用聚丙烯球法，三次冲洗通过球数的平均数 ≥ 90 个。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
颗粒排放功能	三次冲洗存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒平均数 ≤ 125 个，可见尼龙球平均数 ≤ 5 个。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
混合介质排放功能	第一次冲出坐便器的混合介质（海绵条和纸球） ≥ 22 个，幼儿型坐便器第一次冲出数 ≥ 11 个，如有残留介质，第二次应全部冲出。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
管道输送能力	球的平均传输距离 $\geq 12\text{m}$ 。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
水封深度和水封回复	水封深度和水封回复 $\geq 50\text{mm}$ ，虹吸式坐便器每次均应有虹吸产生。	GB/T 6952-2015	√	√		√
污水置换功能	单冲式坐便器稀释率 ≥ 100 。 双冲式坐便器半冲水稀释率 ≥ 25 。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
卫生纸试验	进行半冲水的纸球试验，测定3次，每次坐便器便池中应无可见纸。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
坐便器水封表面积	安装在水平面的坐便器水封表面积 $\geq 100\text{mm} \times 85\text{mm}$ 。	GB/T 6952-2015	√	√		√
存水弯最小通径	智能坐便器存水弯应能通过 $\phi 41\text{mm}$ 的固体球。	GB/T 6952-2015	√	√		√
标识	便器名义用水量应标识在产品可见部位。	GB/T 6952-2015	√	√		√
清洗水流量	$\geq 200\text{mL/min}$	GB/T 34549-2017	√			
整机能耗	冲洗装置每个工作周期的耗电量 $\leq 0.12\text{KW} \cdot \text{h}$	GB/T 34549-2017	√			
整机防水等级	应不低于 IPX4。	GB/T 34549-2017	√			
耐水压性能	试验后，智能坐便器清洗功能应正常，不应出现漏水、变形及其他异常现象。	GB/T 34549-2017	√			
防水击性能	不应产生使压力增加 0.4MPa 以上的水击现象。	GB/T 34549-2017	√			
防虹吸功能	冲水装置应具有防虹吸功能	GB/T 34549-2017	√			

表B.3 蹲坐便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
用水量	蹲便器平均用水量 $\leq 6.0\text{L}$ 。 双冲式蹲便器半冲水量 $\leq 4.2\text{L}$ 。 蹲便器实际用水量应不大于名义用水量。	GB 30717-2014	√	√	√	
洗净功能	采用墨线法，每次冲洗后累积残留墨线的总长度 $\leq 50\text{mm}$ ，且每一段残留墨线长度 $\leq 13\text{mm}$ 。	GB/T 6952-2015	√	√		√
排放功能	测定 3 次，至少 10 个试体冲出排污口；幼儿型蹲便器应至少 7 个试体冲出排污口。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
防溅污性	不得有水溅到模板上，直径小于 8mm 的溅射水滴或水雾不计。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
污水置换功能	单冲式蹲便器稀释率 ≥ 100 。双冲式蹲便器半冲稀释率 ≥ 25 。 注：本条款只适用于带整体存水弯的蹲便器。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
水封深度	$\geq 50\text{mm}$	GB/T 6952-2015	√	√		√
水道最小过球直径	过水道应能通过 $\phi 41\text{mm}$ 的固体球 注：本条款只适用于带整体存水弯的蹲便器。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
标识	蹲便器用重力式冲洗水箱应有水位线标识。 蹲便器应有名义用水量标识。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
冲水装置的要求（机械式便器冲洗阀、非接触式便器冲洗阀、压力冲洗水箱、进水阀、排水阀、冲洗水箱）见表B.1						

表 B.4 小便器检测项目、要求及质量控制要求

项目	要求	试验方法	认证 检验 项目	指定 试验	确认 检验	例行 检验
用水量	冲洗水量 $\leq 3.0\text{L}$ 。	GB 28377-2012	√	√	√	
洗净功能	采用墨线法，每次冲洗后累积残留墨线的总长度 $\leq 25\text{mm}$ ，且每一段残留墨线长度 $\leq 13\text{mm}$ 。	GB/T 6952-2015	√	√		√
污水置换 功能	稀释率 ≥ 100 注：本条款只适用于带整体存水弯的小便器。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
水封深度 和水封回 复	水封深度和水封回复 $\geq 50\text{mm}$ 。虹吸式小便器每次应有虹吸产生。 注：本条款只适用于带整体存水弯的小便器。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
水道最小 过球直径	喷射虹吸式小便器、冲落式小便器的水道应能通过 $\phi 23\text{mm}$ 的固体球，或水道截面积应大于 4.2cm^2 。其他类型的小便器的水道应能通过 $\phi 19\text{mm}$ 的固体球，或水道截面积应大于 2.8cm^2 。 注：本条款只适用于带整体存水弯的小便器。	GB/T 6952-2015	√	√	√	
标识	样品应有名义用水量标识。	GB/T 6952-2015	√	√		
冲水装置的要求（机械式便器冲洗阀、非接触式便器冲洗阀）见表B.1						



(按产品型号填写)

申请编号:

产品型号: _____

一、关键零部件

名称	型号	描述	是否获得认证	制造商(全称)
水箱配件	进水阀: _____		<input type="checkbox"/> 是, 证书号 _____ <input type="checkbox"/> 否	
	排水阀: _____		<input type="checkbox"/> 是, 证书号 _____ <input type="checkbox"/> 否	
冲洗阀		预冲水 <input type="checkbox"/> 有 ____ 升 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是, 证书号 _____ <input type="checkbox"/> 否	
冲洗水箱			<input type="checkbox"/> 是, 证书号 _____ <input type="checkbox"/> 否	

二、产品参数

排污口外直径 (mm)		坑距 (mm)	
用水量 (保留小数点后 1 位)	<input type="checkbox"/> 全冲水量 _____ L <input type="checkbox"/> 半冲水量 _____ L <input type="checkbox"/> 名义用水量 _____ L		
类型	<input type="checkbox"/> 虹吸式 <input type="checkbox"/> 冲落式 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
结构型式	<input type="checkbox"/> 连体 <input type="checkbox"/> 分体 <input type="checkbox"/> 后排水 <input type="checkbox"/> 下排水 <input type="checkbox"/> 前返水弯 <input type="checkbox"/> 后返水弯 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
排水阀是否大小挡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
材质	<input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 其他 _____	颜色	

三、其他提交材料 (附后)

1、产品外观照片 1 张; 2、配件照片 1 张; 3、内部结构图 1 份; 4、如果受控部件制造商的产品型号与申请方的命名不一致, 提交两者的对照表。

四、申请人声明

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后, 如果关键零部件需进行变更 (增加、替代), 本组织将向 CQC 提出变更申请, 未经 CQC 的认可, 不会擅自变更使用, 以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节水产品认证要求。本组织保证该规格产品只配用上述关键零部件。

申请人:

(公章)

日期:



(按产品型号填写)

申请编号:

产品型号: _____

一、关键零部件

名称	型号	是否获得认证	制造商(全称)	其他
冲水装置		<input type="checkbox"/> 是, 证书号_____ <input type="checkbox"/> 否		

二、产品参数

排污口外直径 (mm)		坑距 (mm)	
用水量 (保留小数点后 1 位)	<input type="checkbox"/> 全冲用水量_____ <input type="checkbox"/> 半冲用水量_____ <input type="checkbox"/> 名义用水量_____		
材质	<input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 其他_____		
排水结构	<input type="checkbox"/> 后排水 <input type="checkbox"/> 下排水 <input type="checkbox"/> 前返水湾 <input type="checkbox"/> 后返水湾 <input type="checkbox"/> 其他_____		
电器安全类型	<input type="checkbox"/> 防触电保护型 <input type="checkbox"/> 防水结构 <input type="checkbox"/> 外导线连接类型 <input type="checkbox"/> 其他_____		
控制方式	<input type="checkbox"/> 机械控制式 <input type="checkbox"/> 电子控制式		
加热方式	<input type="checkbox"/> 储热式 <input type="checkbox"/> 即热式		
功能描述	<input type="checkbox"/> 清洗 <input type="checkbox"/> 喷头自洁 <input type="checkbox"/> 座圈加热 <input type="checkbox"/> 暖风烘干 <input type="checkbox"/> 除臭 <input type="checkbox"/> 其他_____		
是否大小档	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
颜色			
功耗等级	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 五级		

三、其他提交材料 (附后)

1、产品外观照片; 2、配件照片; 3、内部结构图; 4、如果受控部件制造商的产品型号与申请方的命名不一致, 提交两者的对照表。

四、申请人声明

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后, 如果关键零部件需进行变更 (增加、替代), 本组织将向 CQC 提出变更申请, 未经 CQC 的认可, 不会擅自变更使用, 以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节水产品认证要求。本组织保证该规格产品只配用上述关键零部件。

申请人:

(公章)

日期:



(按产品型号填写)

申请编号:

产品型号: _____

一、关键零部件

名称	型号	描述	是否获得认证	制造商(全称)
水箱配件	进水阀: _____		<input type="checkbox"/> 是, 证书号 _____ <input type="checkbox"/> 否	
	排水阀: _____		<input type="checkbox"/> 是, 证书号 _____ <input type="checkbox"/> 否	
冲洗阀		预冲水 <input type="checkbox"/> 有 ____升 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是, 证书号 _____ <input type="checkbox"/> 否	
冲洗水箱			<input type="checkbox"/> 是, 证书号 _____ <input type="checkbox"/> 否	

二、产品参数

用水量(保留小数点后1位)	<input type="checkbox"/> 全冲水量____L <input type="checkbox"/> 半冲水量____L		
排污口外直径(mm)			
整体存水弯	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他_____		
类型:	<input type="checkbox"/> 虹吸式 <input type="checkbox"/> 冲落式 <input type="checkbox"/> 前返水弯 <input type="checkbox"/> 后返水弯 <input type="checkbox"/> 其他_____		
材质	<input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 其他_____	颜色	

三、其他提交材料(附后)

1、产品外观照片1张; 2、配件照片1张; 3、内部结构图1份。

四、申请人声明

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后, 如果关键零部件需进行变更(增加、替代), 本组织将向 CQC 提出变更申请, 未经 CQC 的认可, 不会擅自变更使用, 以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节水产品认证要求。本组织保证该规格产品只配用上述关键零部件。

申请人:

(公章)

日期:



申请编号:

产品型号: _____

一、关键零部件

名称	型号	描述	是否获得认证	制造商(全称)
冲洗阀		预冲水 <input type="checkbox"/> 有____升 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 是, 证书号_____ <input type="checkbox"/> 否	

二、产品参数

用水量(保留小数点后1位)	<input type="checkbox"/> 名义用水量____L (<input type="checkbox"/> 第一段水量____L <input type="checkbox"/> 第二段水量____L)
整体存水弯: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他_____	
类型: <input type="checkbox"/> 喷射虹吸式 <input type="checkbox"/> 冲落式 <input type="checkbox"/> 其他_____	
颜色:	
材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 其他_____	

三、其他提交材料(附后)

1、产品外观照片1张; 2、配件照片1张; 3、内部结构图1份。

四、申请人声明

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后, 如果关键零部件需进行变更(增加、替代), 本组织将向 CQC 提出变更申请, 未经 CQC 的认可, 不会擅自变更使用, 以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节水产品认证要求。本组织保证该规格产品只配用上述关键零部件。

申请人:
(公章)
日期: