

中国质量认证中心
公共应急产品认证流向标识使用管理办法

第 1 版

1. 目的

公共应急产品认证流向标识是中国质量认证中心（以下简称 CQC）基于帮助应急/消防类产品获证组织或企业建立起的一套完整的产品生产、销售流向登记制度而推出的兼具防伪识别、流向管控为一体的综合防伪标识。按照 CQC《产品认证标识（标志）通用要求》并结合工作实际，制定本办法。

2. 适用范围


本管理办法仅适用于 CQC 应急/消防类产品获证组织或企业中所使用流向标识，该流向标识也将作为 CQC 对获证组织或企业合法合规使用流向标识监督检查的依据。公共应急产品认证流向标识与公共应急产品认证标识具有不同的法律效力及证明作用，公共应急产品认证流向标识为配合甲方验收、各地方监督管理部门检查等中使用，仅具备应急/消防类产品流向追溯等功能。

3. 公共应急产品认证流向标识样式

公共应急产品认证流向标识样式分为正本标识和副本标识。其中，正本标识分为 I 型和 II 型两种如图所示：

正本标识	规格尺寸	图例
I 型	28mm×20mm	
II 型	45mm×35mm	

副本标识如图所示：

副本标识	规格尺寸	图例
/	28mm×20mm	

4. 公共应急产品认证流向标识的制作、申购和发放

4.1 公共应急产品认证流向标识制作

公共应急产品认证流向标识由 CQC 统一制作印刷。

4.2 公共应急产品认证流向标识申购

4.2.1 获证组织/企业可在中国质量认证中心产品认证业务在线申办系统 (<http://www.cqccms.com.cn/cqc/reg.LoginCtl.regLogin.do>) 中提出申购需求。

4.2.2 如代理机构申购公共应急产品认证流向标识, 应提供代理机构与认证委托人/制造商/生产厂之间的委托协议书并作为附件上传。

4.2.3 具体申购流程详见附件 1 公共应急产品认证流向标识申购指南

4.2.4 公共应急产品认证流向标识收费标准

标识类别	规格尺寸	单价/枚	枚/包	包/套	最小申购单位
I 型正本+副本标识	28mm×20mm+28mm×20mm	0.1 元	5000	2 (含一包副本标识)	套
II 型正本+副本标识	45mm×35mm+28mm×20mm	0.2 元	5000	2 (含一包副本标识)	套

注 1: 标识申购数量, 应为最小申购单位的整数倍。

注 2: 公共应急产品认证流向标识属于特殊印制品, 具有唯一性和防转移性, 建议申请人按需购买, 一经发放, 无质量问题不予退换。

4.3 公共应急产品认证流向标识发放

获证组织/企业在申办系统提出申购需求审核通过且 CQC 收到款项后, CQC 将开具发票并以邮寄方式发放公共应急产品认证流向标识。

5. 公共应急产品认证流向标识的使用要求

获证组织/企业在使用 CQC 公共应急产品认证流向标识时，应遵守产品《认证标识（标志）通用要求》及本办法规定的以下要求：

5.1 使用条件

a) 只有证书明确指出的工厂生产、加工的产品才能使用公共应急产品认证流向标识，获证组织/企业的委托人、制造商、生产厂的名称、地址信息应与证书中一致；

b) 只有认证证书主体或其证书附件涵盖的产品才能使用公共应急产品认证流向标识；

c) 只有在认证证书有效期内生产的产品才能使用公共应急产品认证流向标识，当证书被 暂停、撤消、注销时，证书持有人不能继续使用公共应急产品认证流向标识；

d) 公共应急产品认证流向标识自申购之日起使用比例超过 80%才可再次进行申购，并且不得以任何方式转让、出售或借用。

5.2 使用场所

证书持有人可以在广告、产品介绍等宣传材料中使用公共应急产品认证流向标识标志，但应在宣传材料上同时清楚地标明获证的产品范围及依据的认证规则，不得蓄意或用暗示的方法误导消费者认为其服务、管理体系等也获得了认证。

对于已获证产品，组织/企业应在产品本体显著位置加贴公共应急产品认证流向标识中的正本标识，本体上不能加贴公共应急产品认证流向标识的，可加贴其最小外包装或随附文件中，副本标识加贴在每件产品单独包装的产品合格证上或交由组织/企业中的专人保管。

6. 公共应急产品认证流向标识的管理要求

6.1 获证组织/企业在收到公共应急产品认证流向标识后，应实行专人专管，不得丢失、损毁流向标识，如出现丢失、损毁等情况，需第一时间进行作废处理并上报认证机构。收发领用均需有记录，建立领用、保管档案。

6.2 获证组织/企业的产品如出现不合格情况（包括但不限于省抽、国抽或消费者投诉等），应根据流向标识信息立即采取召回措施并及时上报认证机构，对未出厂的产品应暂停使用公共应急产品认证流向标识。


6.3 获证组织/企业如出现伪造、变造、买卖和转让、超范围使用公共应急产品认证流向标识以及其他违反标识管理规定的，CQC 将视情况依照有关规定对其进行暂停、注销、撤销认证证书的处理，并保留依法追究其法律责任的权力。

6.4 本管理办法未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《产品认证标识（标志）通用要求》的规定执行。

6.5 本管理办法的最终解释权归中国质量认证中心所有。


附件 1 公共应急产品认证流向标识申购指南

Step 1:

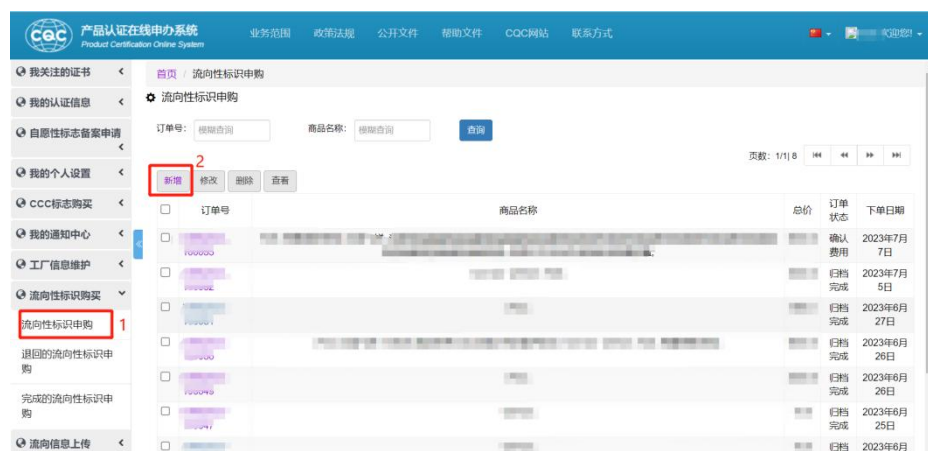


登录“产品认证在线申办系统”点击流向性标识购买-流向性标识申购-新增

Step 2:

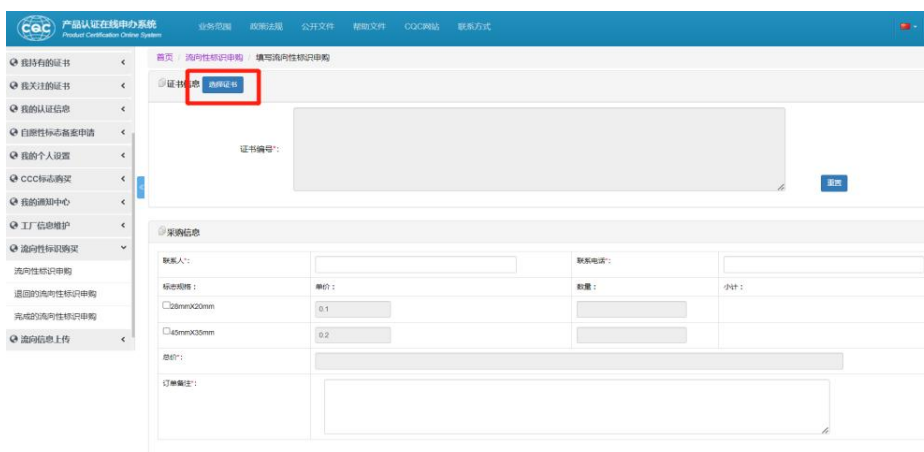


必须先选择对应的已获应急消防类产品证书-填写采购信息/收货地址信息/开票信息-点击提交后等待工程师审核

Step 3:

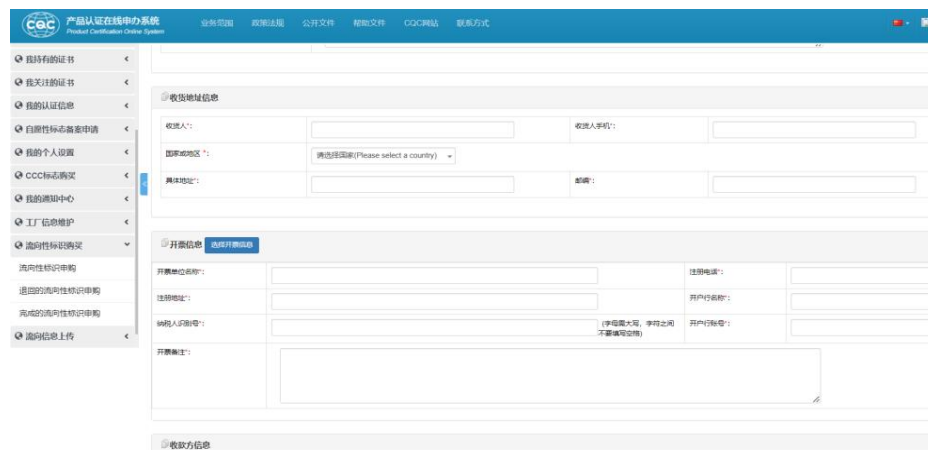


订单状态显示“审核通过”后，查看付款信息

Step 4:

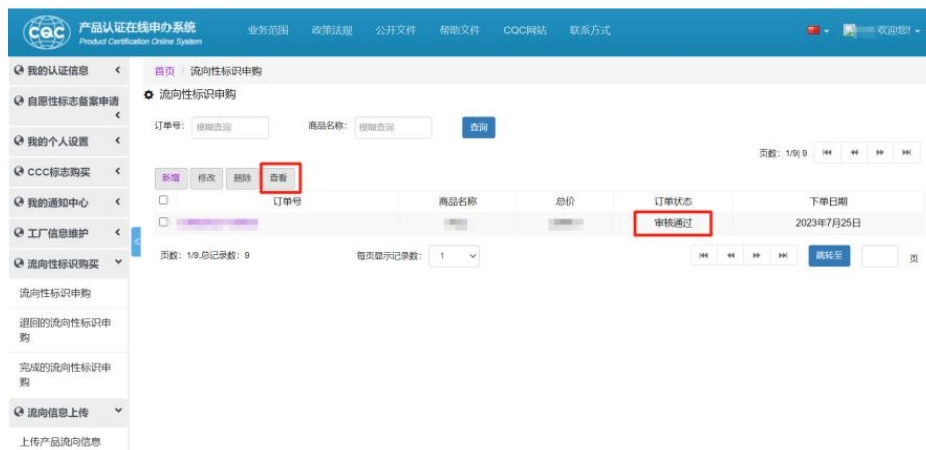


系统后台分配好相应的编码号段后，预计 1 周时间送达，请务必填写正确收货地址信息

Step 5:

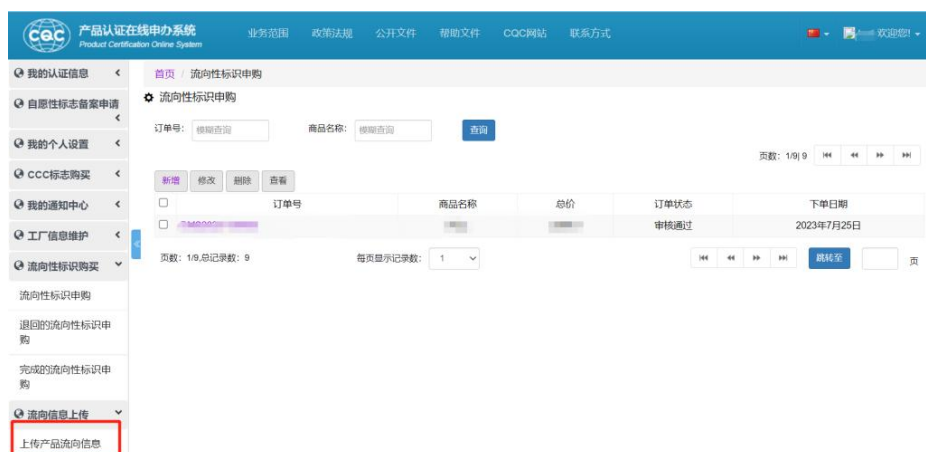

Step 6:

收到标识后，请点击上传产品流向信息，新增信息

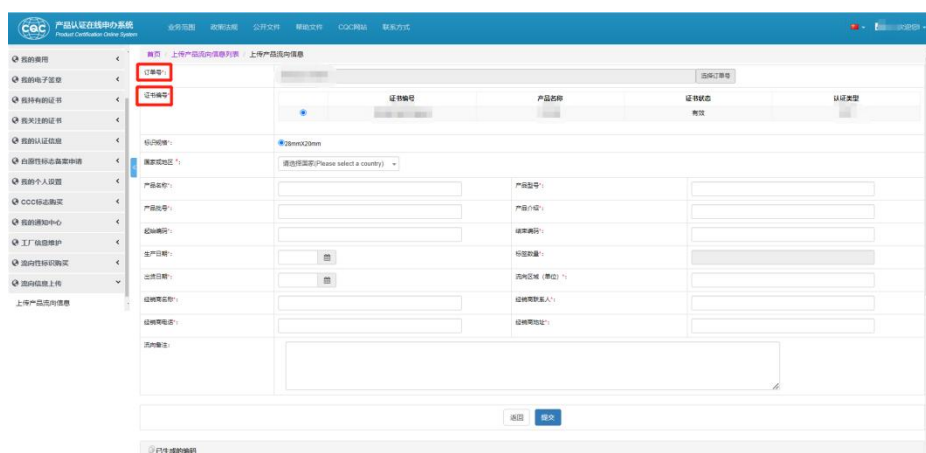

Step 7:

选择相应的订单号及证书编号后，依次填写产品流向信息，确认无误后点击

提交，起始编码和结束编码仅需填写已生成的编码对应序号，无需填写 12 位编码

产品认证在线申办系统
Product Certification Online System

业务范围 政策法规 公开文件 帮助文件 CQC网站 联系方式

我的费用 我的电子签章 我持有的证书 我关注的证书 我的认证信息 自愿性标志备案申请 我的个人信息 CCC标志购买 我的通知中心 工厂信息维护 流向性标识购买 流向信息上传 上传产品流向信息

首页 / 上传产品标识流向

上传标识流向

订单号: 模糊查询 商品名称: 模糊查询 查询

新增 查看 作废处理

订单号 证书编号 起始编码 结束编码 商品名称 规格 单价 数量 订单状态 未使用数量 已使用数量 已作废数量 下单日期

DMS2023-100052 1 5000 45mmX35mm 0.2 10000 归档完成 0 10000 0 2023年7月5日

页数: 1/13, 总记录数: 13 每页显示记录数: 1 跳转至

Step 8(必要时):

产品认证在线申办系统
Product Certification Online System

业务范围 政策法规 公开文件 帮助文件 CQC网站 联系方式

我的费用 我的电子签章 我持有的证书 我关注的证书 我的认证信息 自愿性标志备案申请 我的个人信息 CCC标志购买 我的通知中心 工厂信息维护 流向性标识购买 流向信息上传 上传产品流向信息

作废处理

证书编号: 模糊查询 编码: 模糊查询 标识规格: --请选择-- 查询

作废

标识规格 编码 证书编号 序号 状态

45mmX35mm E23000060101 1 失效

45mmX35mm E23000060102 2 失效

45mmX35mm E23000060103 3 有效

45mmX35mm E23000060104 4 有效

45mmX35mm E23000060105 5 有效

45mmX35mm E23000060106 6 有效

45mmX35mm E23000060107 7 有效

45mmX35mm E23000060108 8 有效

45mmX35mm E23000060109 9 有效

45mmX35mm E23000060110 10 有效

页数: 1/500, 总记录数: 5000 每页显示记录数: 10 跳转至

如公共应急产品认证流向标识丢失或损坏,应及时在申办系统对流向标识申请作废处理，经工程师审核通过后，完成相应编码的作废。

附件 2 公共应急产品认证流向标识适用范围

序号	产品类型	典型产品名称	标识类型	认证规则
1	防火门 GB 12955-2008	钢质隔热防火门	II 型正本+副本标识	CQC17-421291-2021 《建筑耐火构件产品认证实施规则-防火门及配件》
		木质隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		钢木质隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		其他材质隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		钢质部分隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		木质部分隔热防火门	II 型正本+副本标识	

		钢木质部分隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		其他材质部分隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		钢质非隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		木质非隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		钢木质非隔热防火门	II 型正本+副本标识	
		其他材质非隔热防火门	II 型正本+副本标识	
2	防火锁 GB 12955-2008	防火锁	I 型正本+副本标识	
3	防火门闭门器 XF 93-2004	防火门闭门器	I 型正本+副本标识	
4	防火铰链（合页） GB 12955-2008	防火铰链（合页）	I 型正本+副本标识	
5	防火顺序器 GB 12955-2008	防火顺序器	I 型正本+副本标识	
6	防火插销 GB 12955-2008	防火插销	I 型正本+副本标识	
7	防火膨胀密封件 GB 16807-2009	防火膨胀密封件	I 型正本+副本标识	
8	防火窗 GB 16809-2008	钢质隔热防火窗	II 型正本+副本标识	CQC17-421292-2021《建筑耐火构件产品认证实施规则-防火窗及配件》
		木质隔热防火窗	II 型正本+副本标识	
		钢木质隔热防火窗	II 型正本+副本标识	
		其他材质隔热防火窗	II 型正本+副本标识	
		钢质非隔热防火窗	II 型正本+副本标识	
		木质非隔热防火窗	II 型正本+副本标识	
		钢木质非隔热防火窗	II 型正本+副本标识	
		其他材质非隔热防火窗	II 型正本+副本标识	
9	窗扇启闭控制装置 GB 16809-2008	窗扇启闭控制装置	I 型正本+副本标识	
10	镶玻璃构件 GB/T 12513-2006	隔热性镶玻璃构件	II 型正本+副本标识	
		非隔热性镶玻璃构件	II 型正本+副本标识	
	防火玻璃非承重隔墙 XF 97-1995	防火玻璃非承重隔墙	II 型正本+副本标识	
11	防火卷帘	钢制防火卷帘	II 型正本+副本标识	CQC17-421293-

	GB 14102-2005	钢制防火、防烟卷帘	II 型正本+副本标识	2021《建筑耐火构件产品认证实施规则-防火卷帘及配件》
		无机纤维复合防火卷帘	II 型正本+副本标识	
		无机纤维复合防火、防烟卷帘	II 型正本+副本标识	
12	防火玻璃 GB 15763.1-2009	隔热型防火玻璃	II 型正本+副本标识	CQC17-371153-2021《建筑用防火玻璃耐火极限等级认证规则》
		非隔热型防火玻璃	II 型正本+副本标识	
		复合防火玻璃	II 型正本+副本标识	
		单片防火玻璃	II 型正本+副本标识	
13	防火排烟阀门 GB 15930-2007	防火阀	II 型正本+副本标识	CQC17-439316-2022《消防防烟排烟设备产品认证规则》
		排烟防火阀	II 型正本+副本标识	
		排烟阀	II 型正本+副本标识	
14	消防排烟风机 XF 211-2009	轴流式消防排烟风机	II 型正本+副本标识	
		离心式消防排烟风机	II 型正本+副本标识	
15	挡烟垂壁 XF 533-2012	活动式柔性挡烟垂壁	II 型正本+副本标识	
		活动式刚性挡烟垂壁	II 型正本+副本标识	
		固定式柔性挡烟垂壁	II 型正本+副本标识	
		固定式刚性挡烟垂壁	II 型正本+副本标识	
16	通风管道 GB/T 17428-2009	通风管道	II 型正本+副本标识	
17	消防联动控制器 GB 16806-2006	消防联动控制器	II 型正本+副本标识	CQC17-462264-2021《消防电气产品认证实施规则 消防联动控制系统设备》
18	气体灭火控制器 GB 16806-2006	气体灭火控制器	II 型正本+副本标识	
19	消防电气控制装置	消防泵控制设备	II 型正本+副本标识	
		防排烟风机控制设备	II 型正本+副本标识	
		双电源控制设备	II 型正本+副本标识	

	GB 16806-2006	消防泵自动巡检控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防电动开窗机控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防泵、双电源控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		防排烟风机、双电源控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防泵、防排烟风机控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防泵、防排烟风机、双电源控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防泵自动巡检、双电源控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防泵自动巡检、防排烟风机、双电源控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防泵自动巡检、消防泵控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		综合消防泵控制设备	Ⅱ型正本+副本标识	
		综合消防泵控制设备（一体化）	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防泵控制设备-含机械应急启动	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防泵、双电源控制设备-含机械应急启动	Ⅱ型正本+副本标识	
		一体化消防泵控制设备-含机械应急启动	Ⅱ型正本+副本标识	
		消防应急疏散余压控制器	Ⅱ型正本+副本标识	
20	消防设备应急电源 GB 16806-2006	消防设备应急电源	Ⅱ型正本+副本标识	

21	消防应急广播设备 GB 16806-2006	消防应急广播设备	II 型正本+副本标识	
22	消防电话 GB 16806-2006	消防电话	II 型正本+副本标识	
23	传输设备 GB 16806-2006	传输设备	II 型正本+副本标识	
24	消防控制室图形显示装置 GB 16806-2006	消防控制室图形显示装置	II 型正本+副本标识	
25	消防电动装置 GB 16806-2006	消防电动开窗机	II 型正本+副本标识	
		消防应急疏散电动泄压风阀执行器	II 型正本+副本标识	
26	消火栓按钮 GB 16806-2006	消火栓按钮	I 型正本+副本标识	
27	模块 GB 16806-2006	输入模块	II 型正本+副本标识	
		输出模块	II 型正本+副本标识	
		输入/输出模块	II 型正本+副本标识	
		中继模块	II 型正本+副本标识	
28	电气火灾监控产品 GB 14287.1-2014 GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014 GB 14287.4-2014	电气火灾监控设备	II 型正本+副本标识	CQC17-462265-2021《消防电气产品认证实施规则 电气火灾监控产品》
		剩余电流式电气火灾监控探测器	II 型正本+副本标识	
		测温式电气火灾监控探测器	II 型正本+副本标识	
		组合式电气火灾监控探测器	II 型正本+副本标识	
		故障电弧探测器	II 型正本+副本标识	
29	建筑材料及制品 8624-2012	平板状建筑材料	II 型正本+副本标识	CQC17-373497-2023 建筑材料及制品燃烧性能分级认证规
		铺地材料	II 型正本+副本标识	

		管状绝热材料	Ⅱ型正本+副本标识	则
		窗帘幕布、家具制品 装饰用织物	Ⅱ型正本+副本标识	
		电线电缆套管、电器 设备外壳及附件	Ⅱ型正本+副本标识	
		电器、家具制品用泡 沫塑料	Ⅱ型正本+副本标识	
		软质家具	Ⅱ型正本+副本标识	
		硬质家具	Ⅱ型正本+副本标识	